

# Gerätesockel (1609254)

für REMKO KWT 240-300 DC




## 1 Technische Daten

### 1.1 Geräteabmessungen

Technische Daten		
Betriebsweise		Gerätesockel für die stehende Montage von 2-Schlauch Klimageräten KWT 240 - 300 DC
Abmessungen Höhe	mm	100
Abmessungen Breite	mm	955
Abmessungen Tiefe	mm	160
Gewicht	kg	2,0
EDV-Nr.		1609254


### 1.2 Lieferumfang

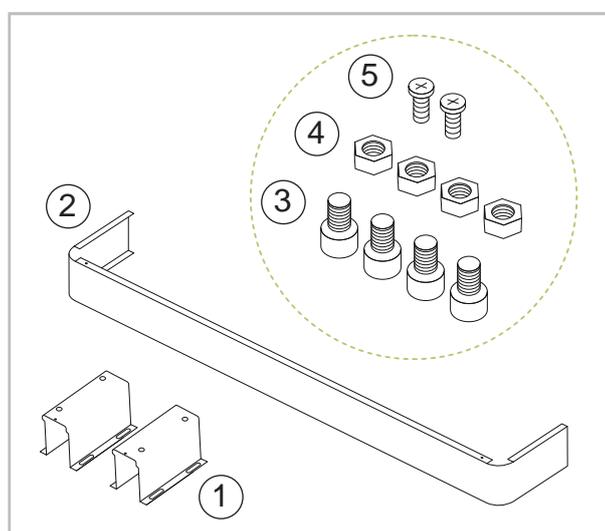


Pos.	Anzahl	Bezeichnung
1	2	Bodenkonsole
2	1	Sockelblende
3	4	Zylinderschraube Innensechskant M8x12
4	4	Mutter M8
5	2	Linienkopfschraube

Abb. 2: Lieferumfang


## 2 Montage

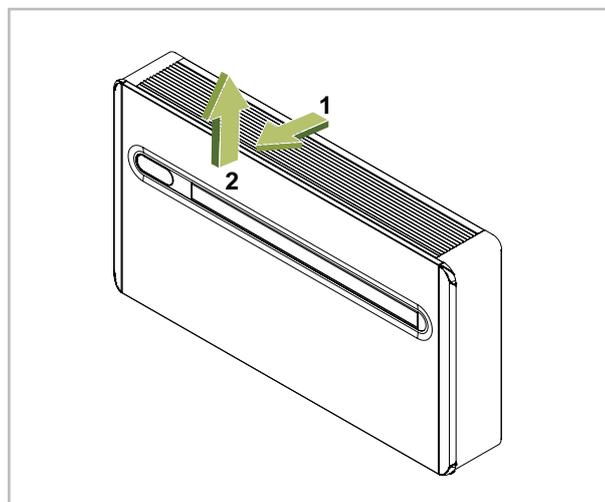


1. → Das Ansauggitter nach vorne ziehen [1] und anschließend von oben entnehmen [2].

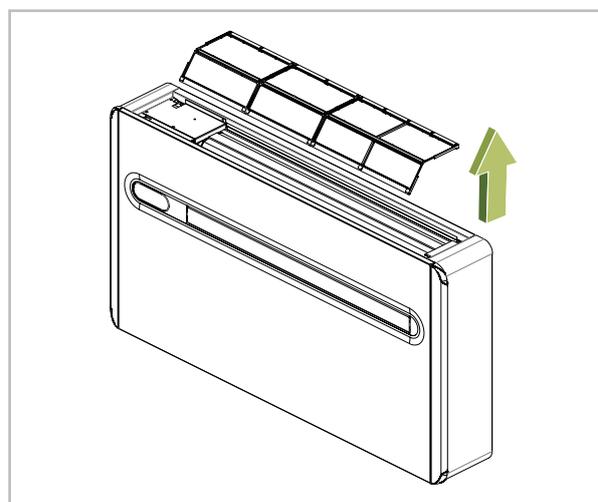


2. → Den Luftfilter von oben herausziehen.

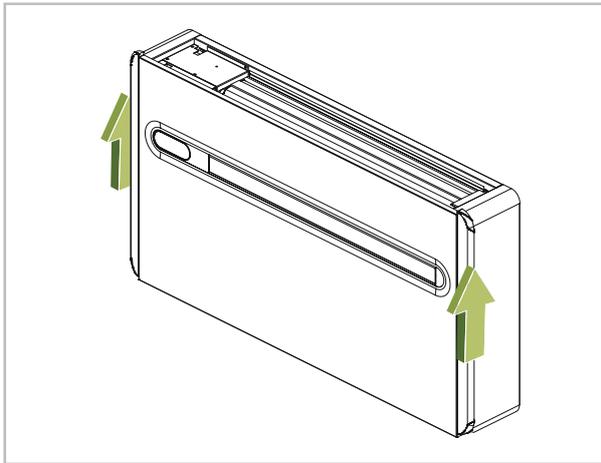


**3.** Die Seitenleisten nach oben ziehen und entfernen.

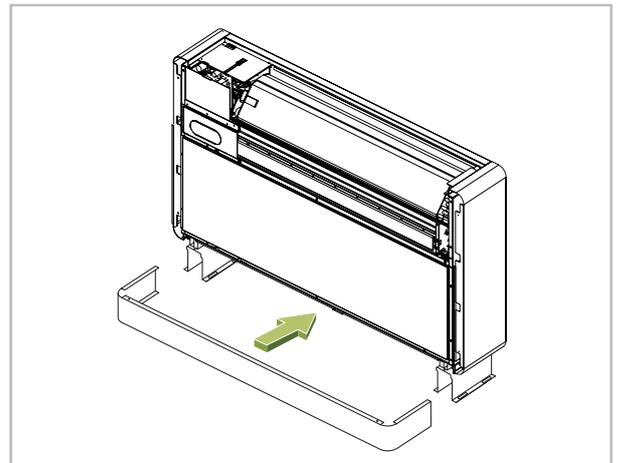


**6.** Die Sockelblende vor das Gerät setzen, sodass die Blende auf den Bodenkonsolen aufliegt.

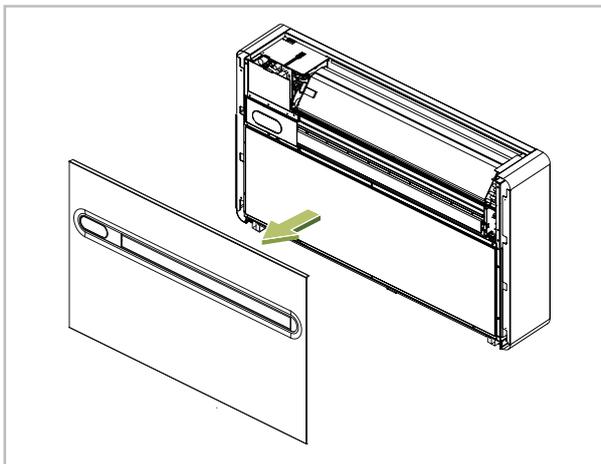


**4.** Die Gerätefront losschrauben und entfernen.

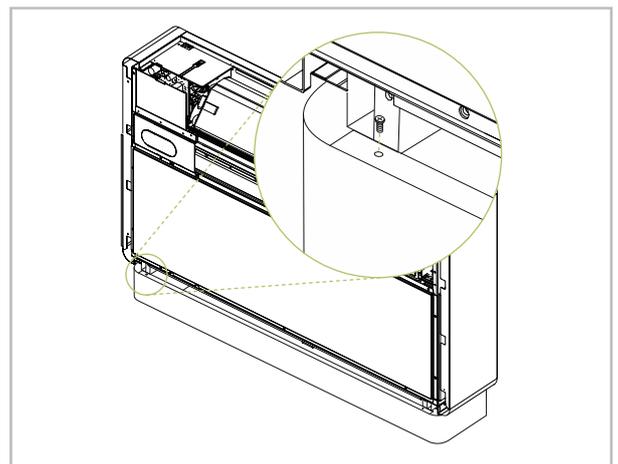

**7.** Die Sockelblende mit den Linsenkopfschrauben an den Bodenkonsolen verschrauben.

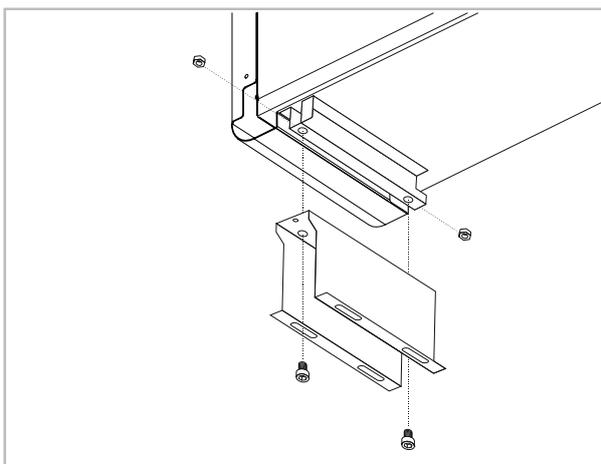

**5.** Die Muttern in die geräteseitige Schienen schieben und die Bodenkonsole mit den Zylinderschrauben von unten befestigen.

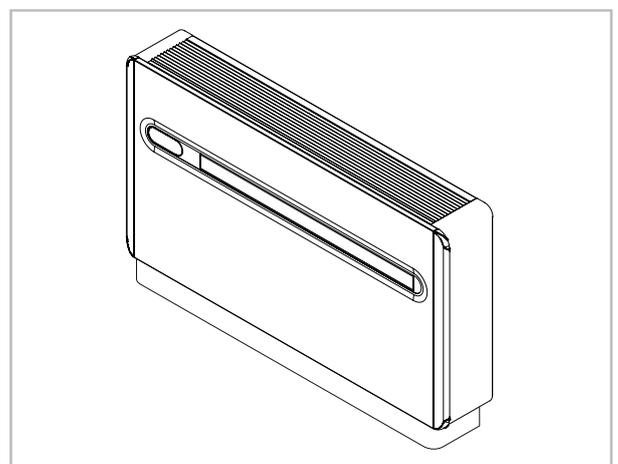

**8.** Das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.